



Jerry Mika - EL-FROST - A1 (594 mm x 147 mm)


MROŻNIA K1, KOMORA SZOKOWA K2 I KORYTARZ P1. PLAN LOKALIZACJI INSTALACJI CHŁODNICZEJ.
Podziałka 1:100

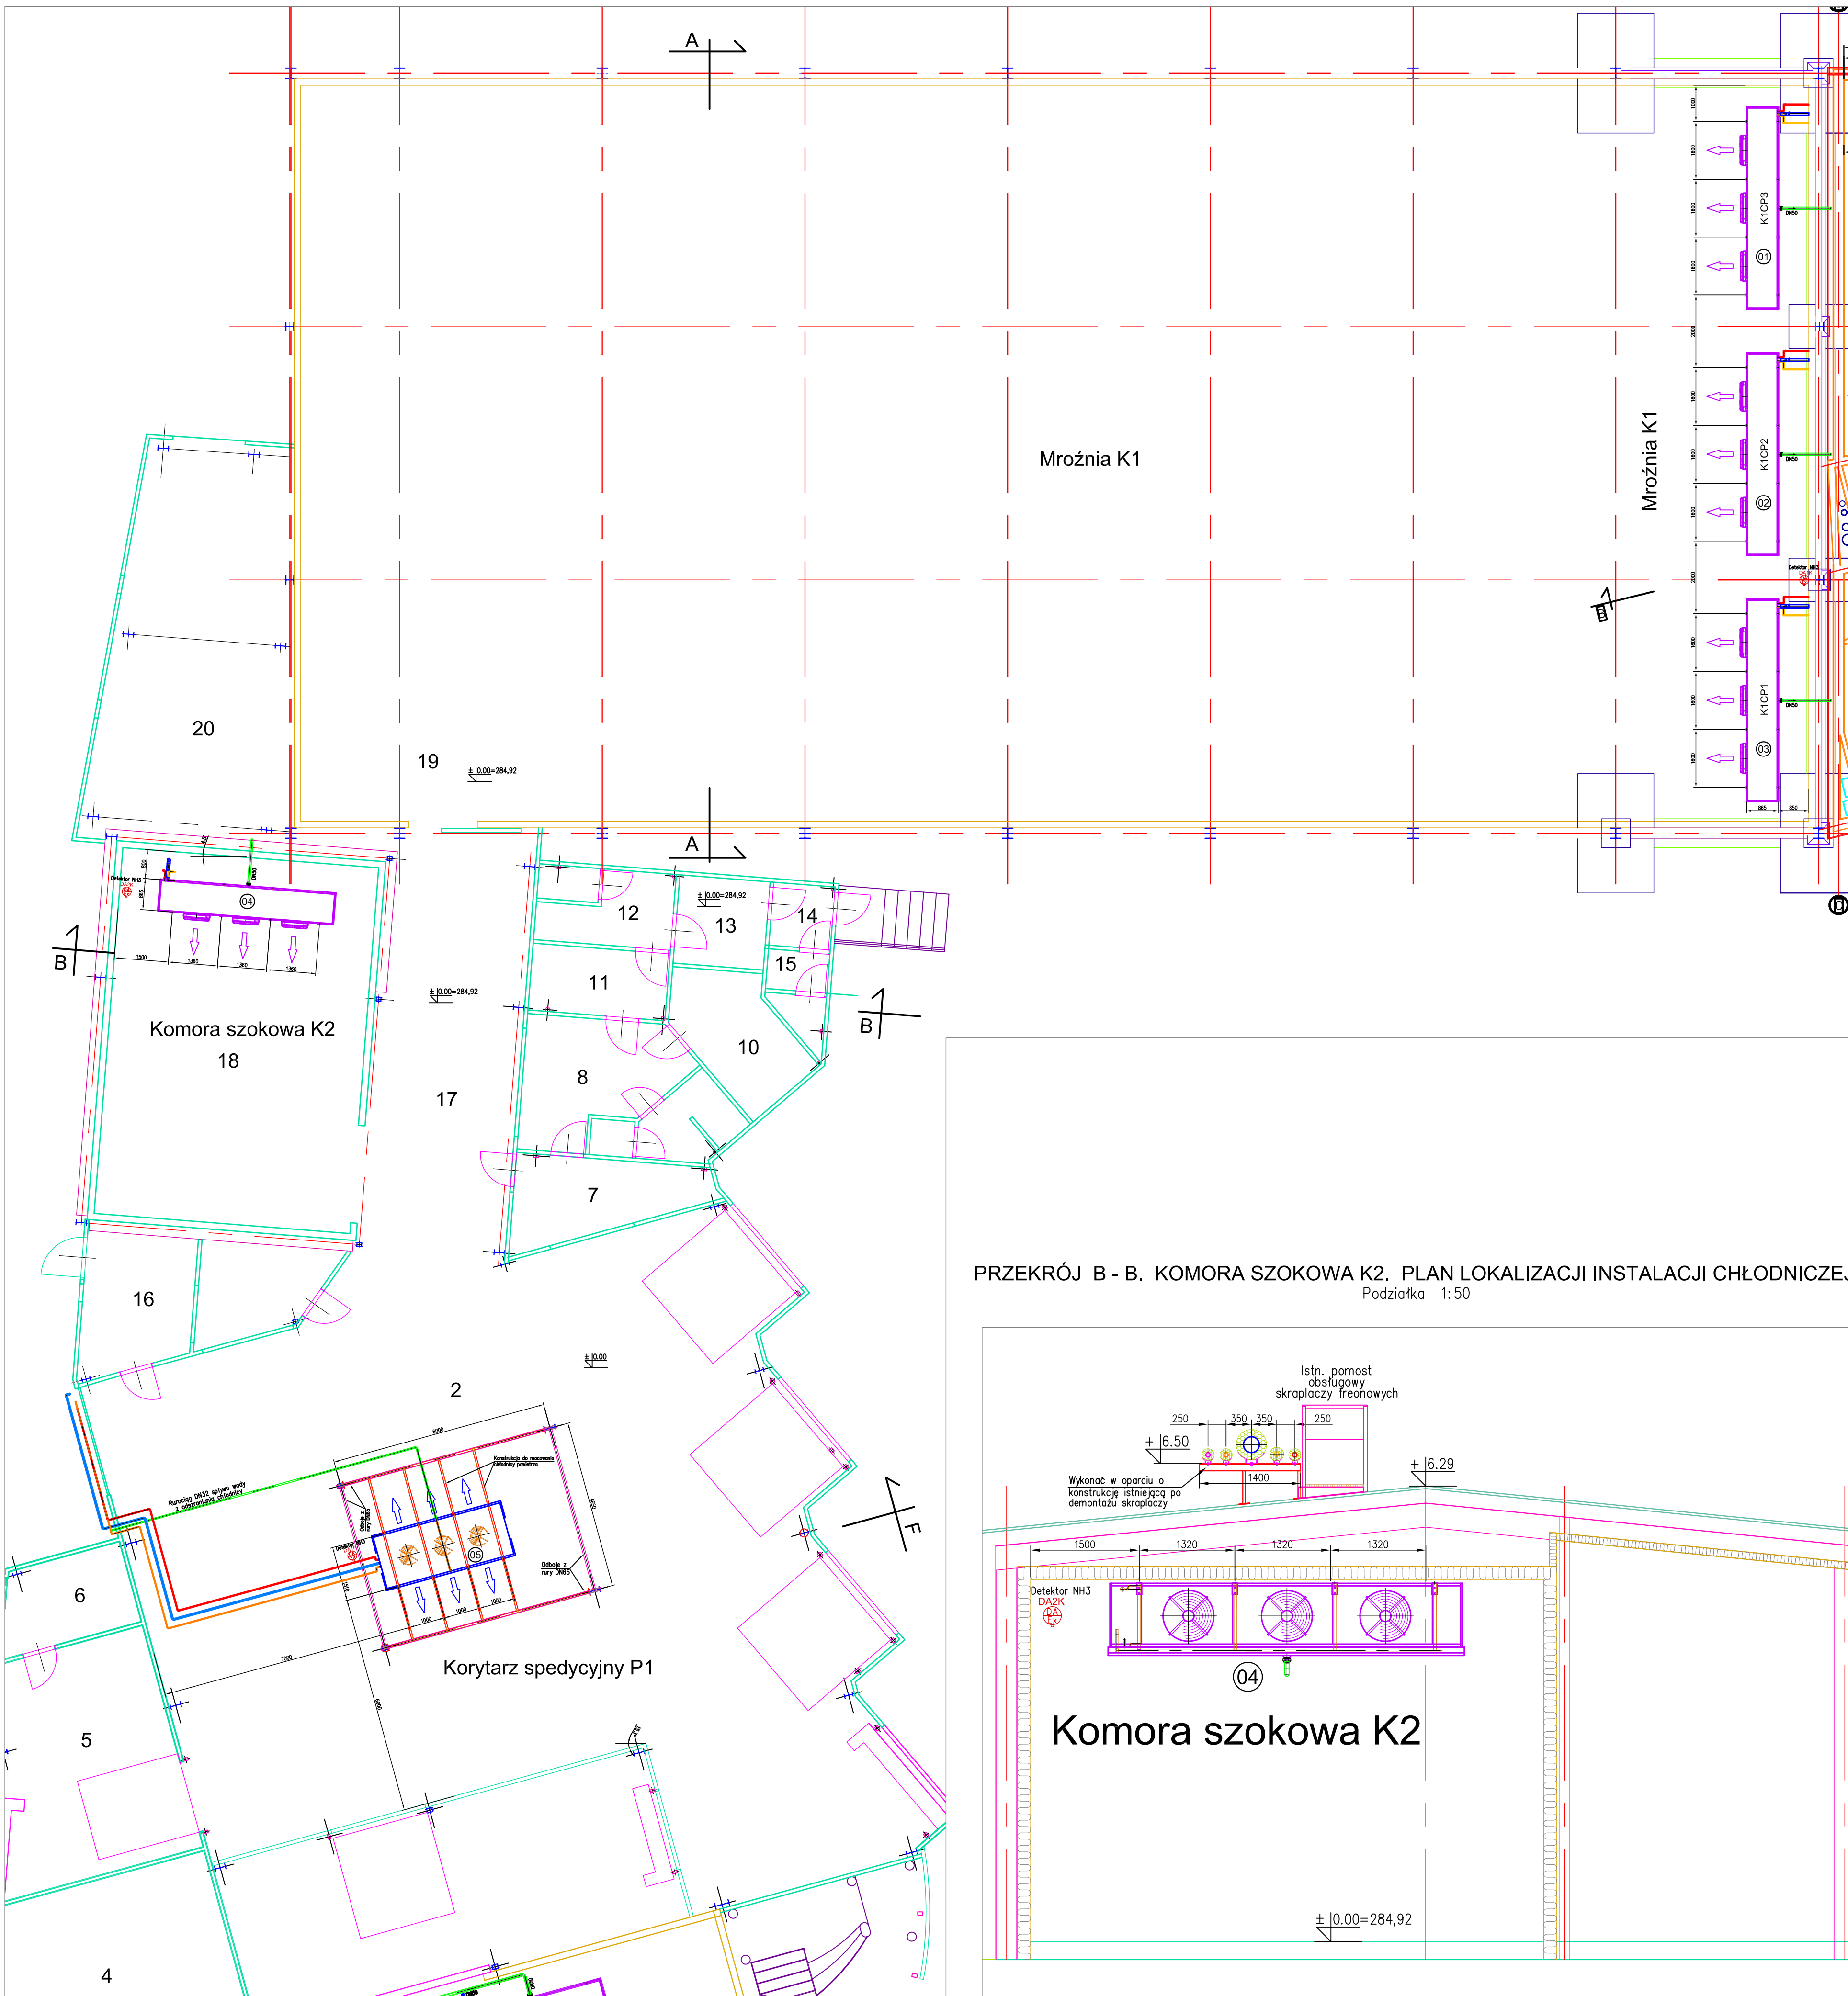


PRZEKRÓJ B - B. KOMORA SZOKOWA K2. PLAN LOKALIZACJI INSTALACJI CHŁODNICZEJ.
Podziałka 1:50

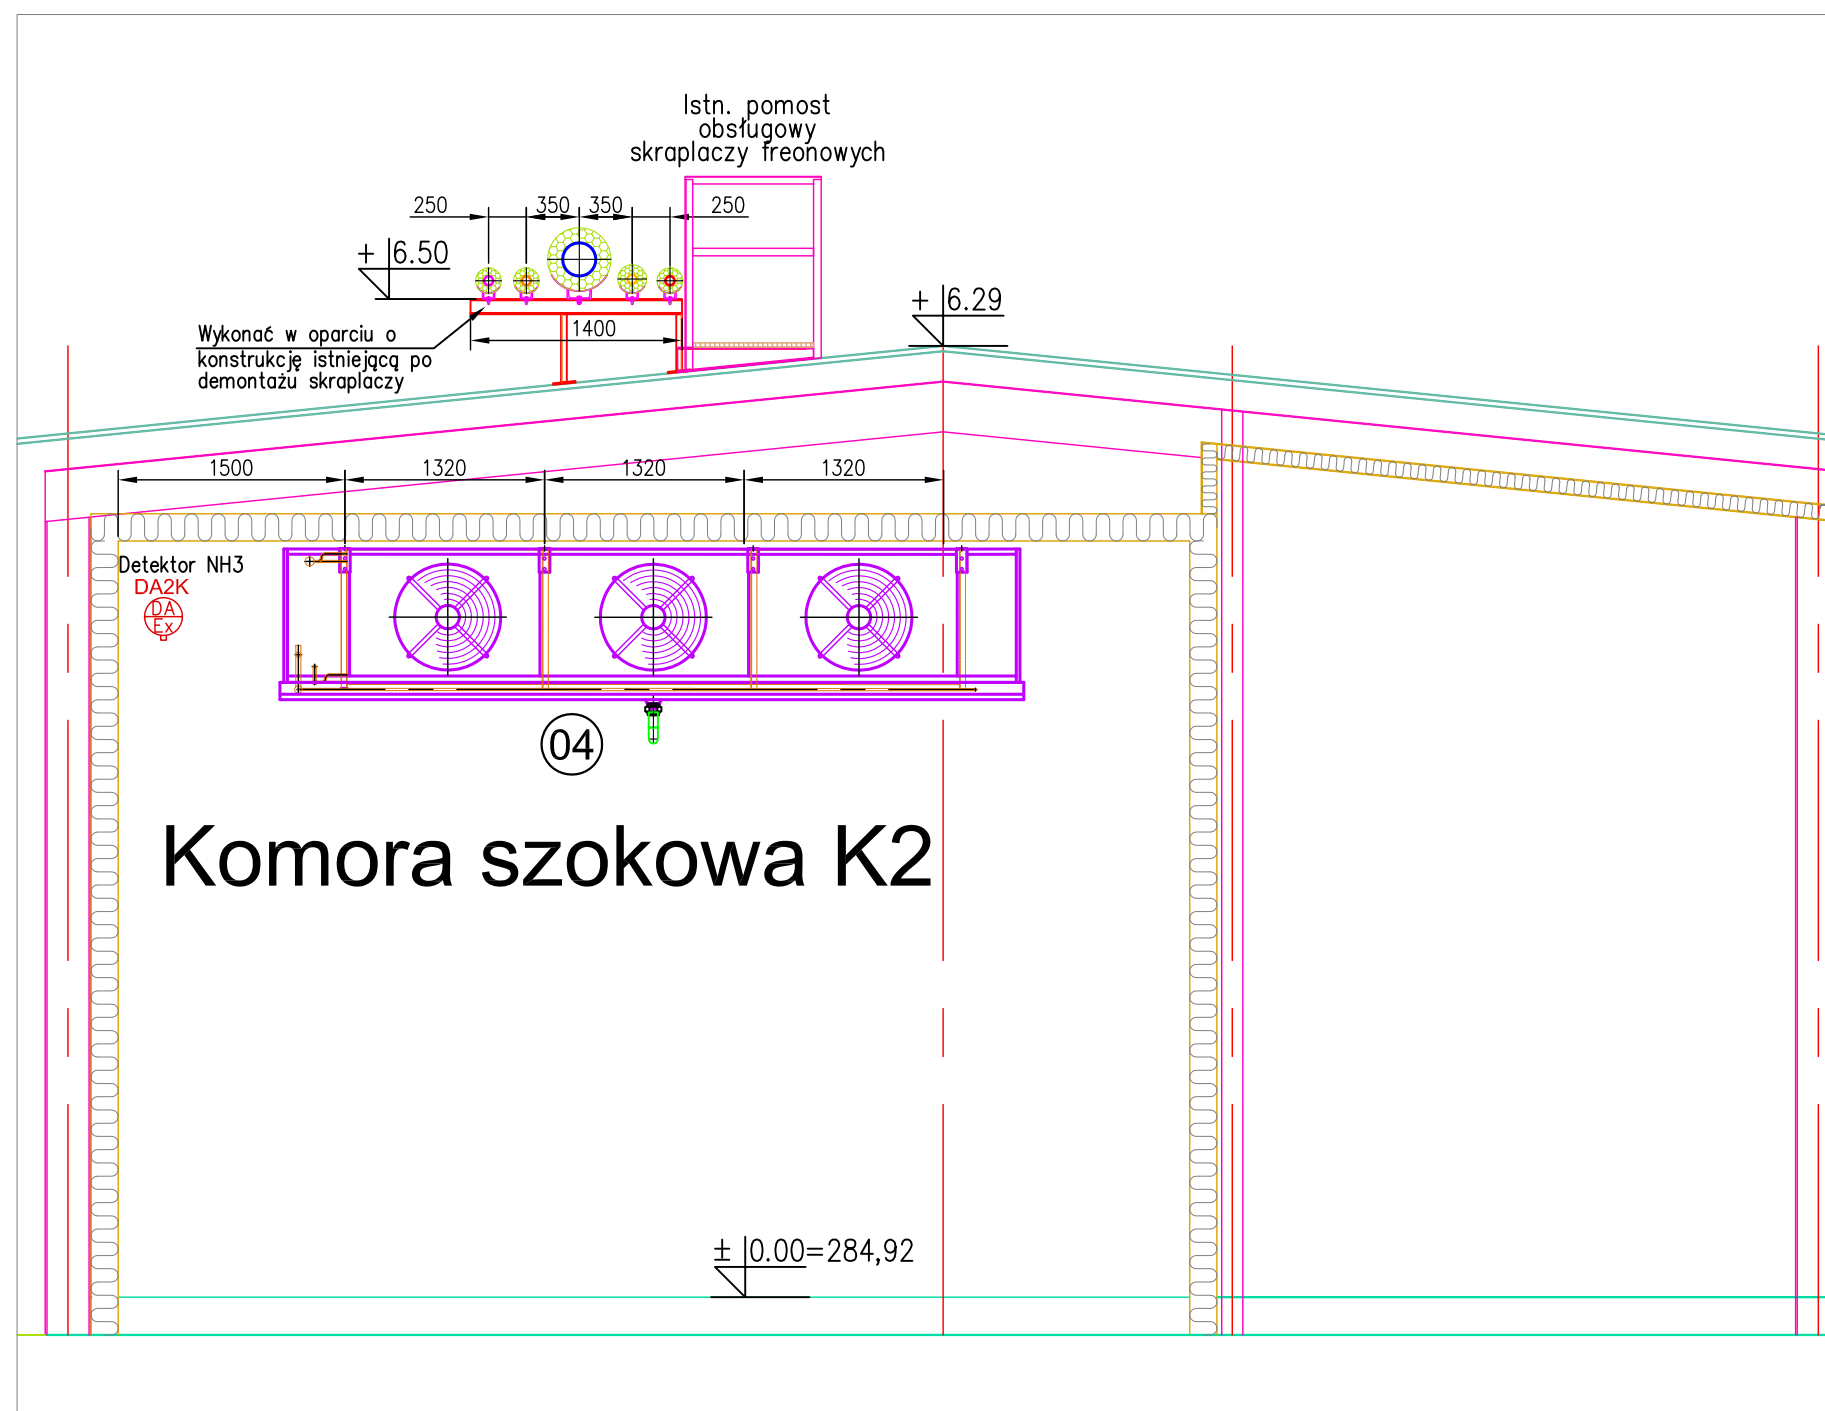


RZUT DACHU. MROŻNIA K1, KOMORA SZOKOWA K2 I KORYTARZ P1. PLAN LOKALIZACJI INSTALACJI CHŁODNICZEJ.
Podziałka 1:100

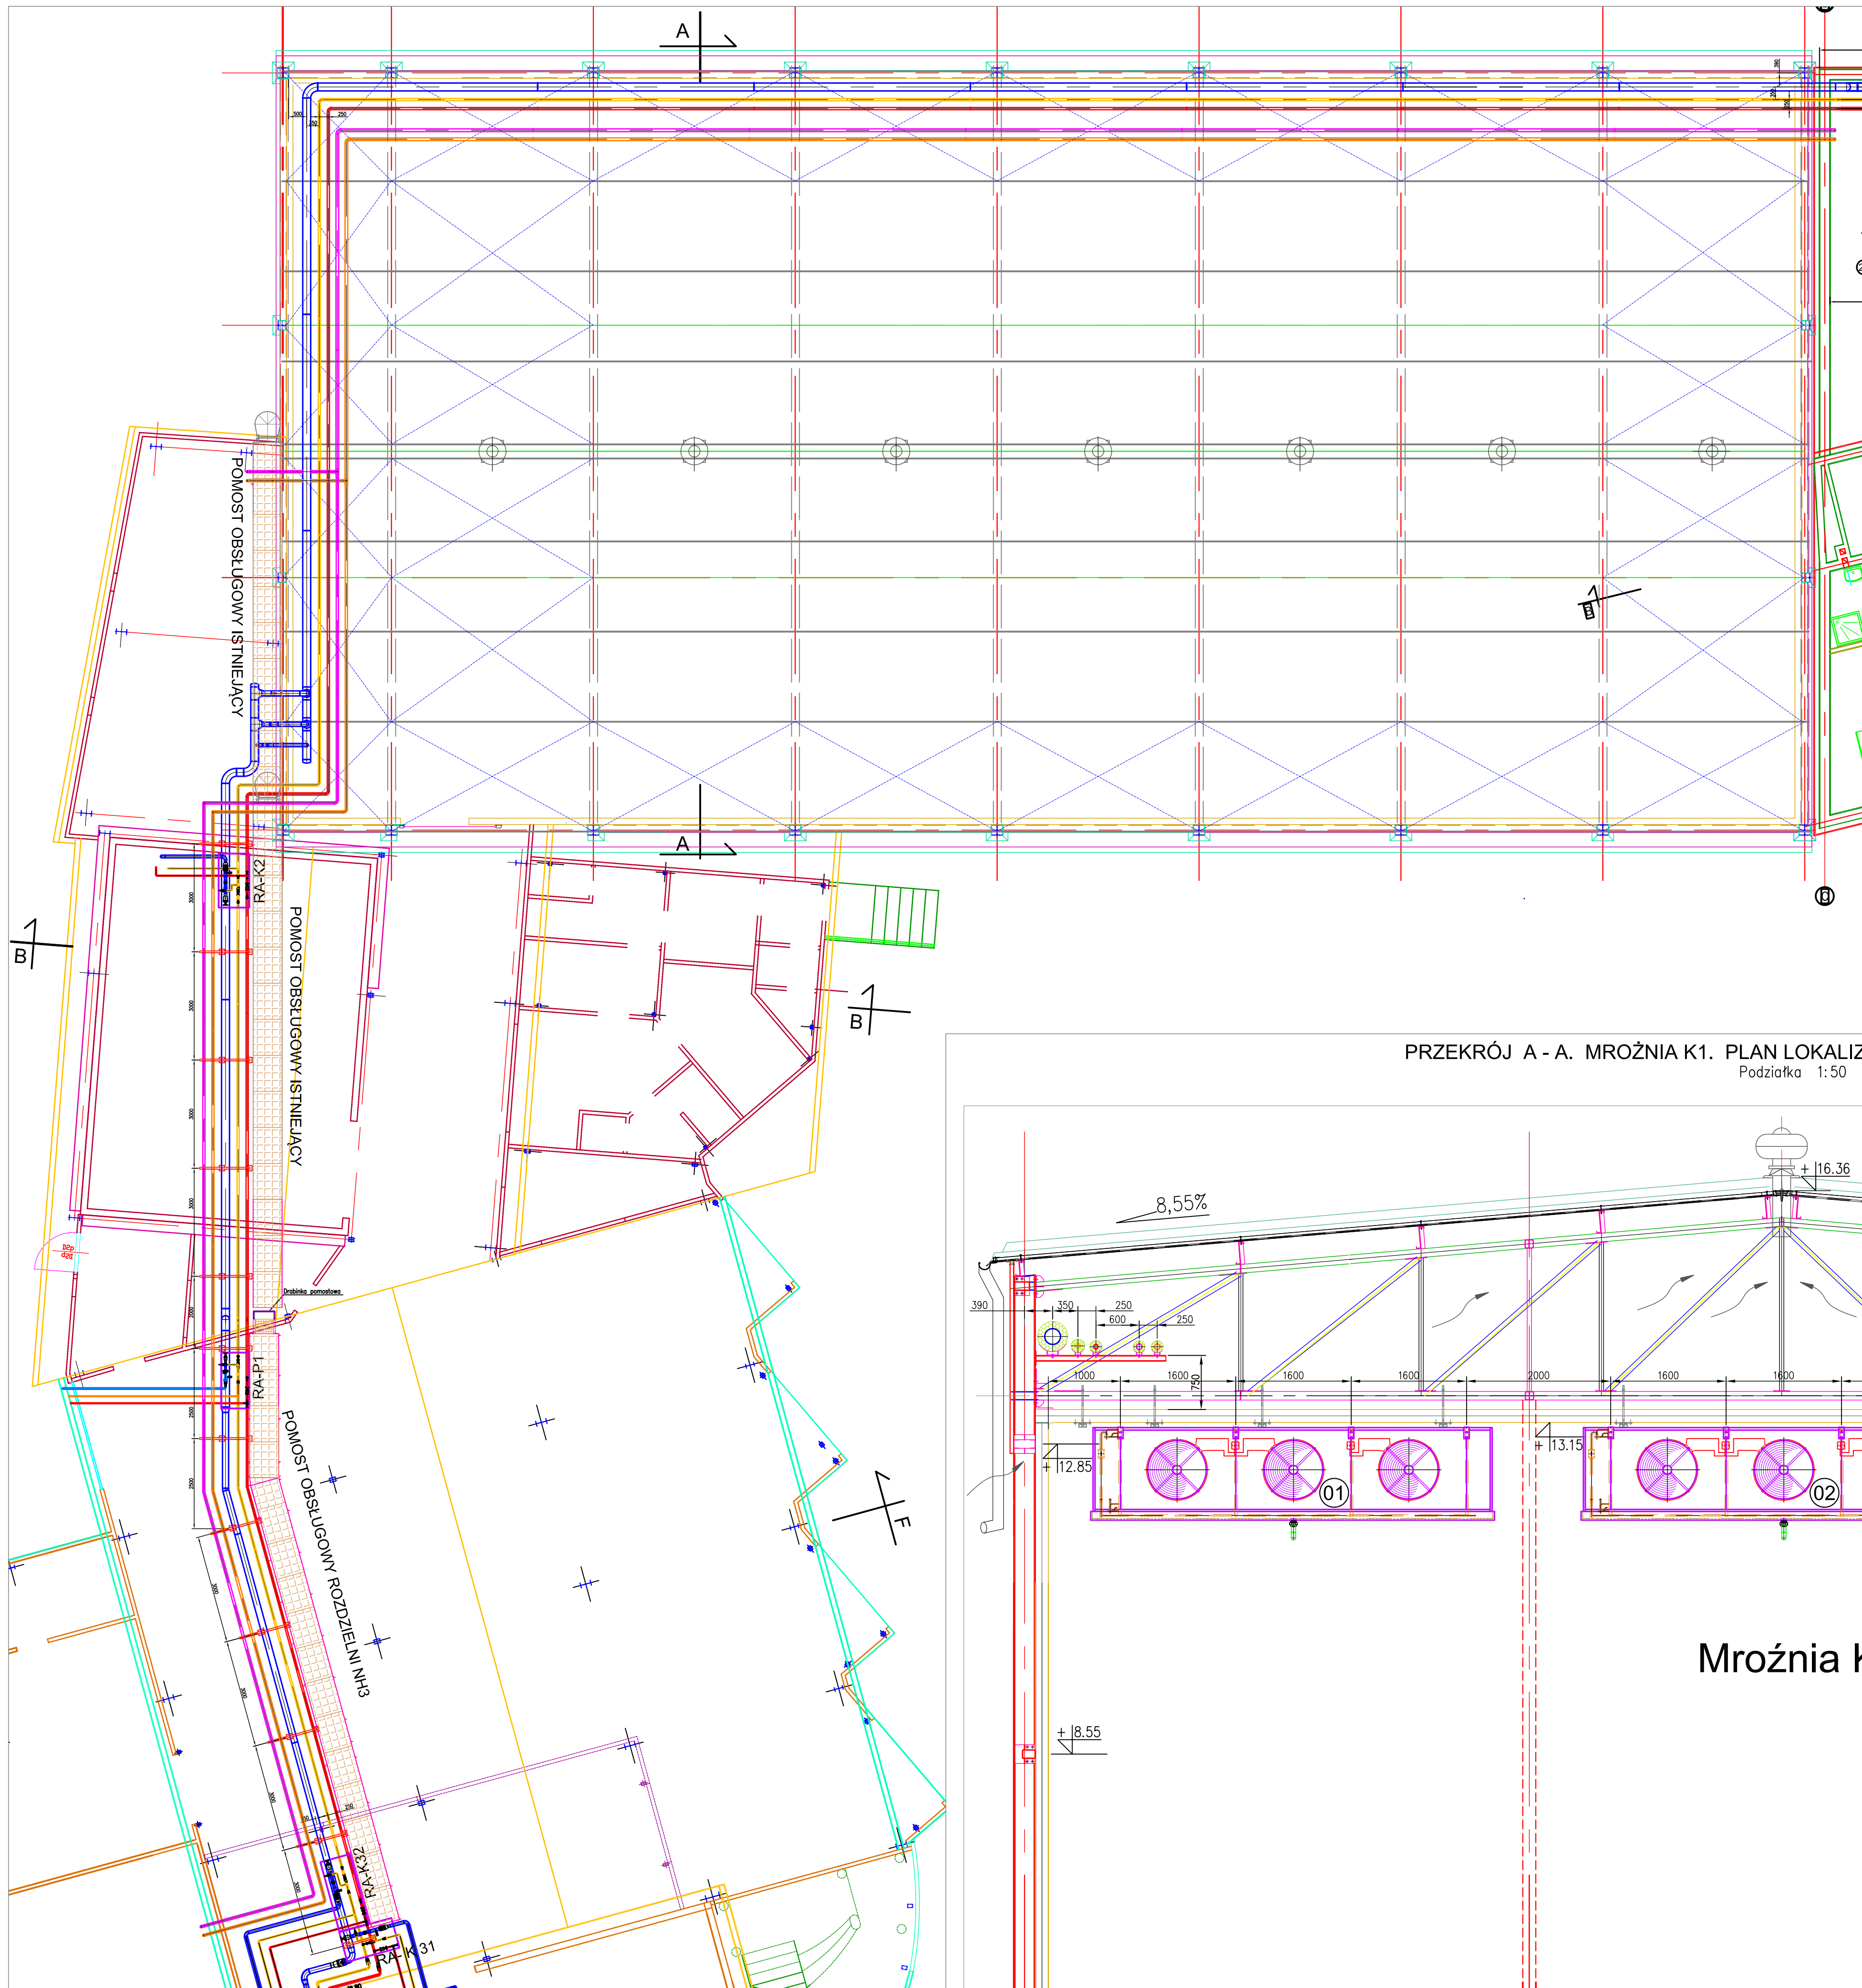

PRZEKRÓJ A - A. MROŻNIA K1. PLAN LOKALIZACJI INSTALACJI CHŁODNICZEJ.
Podziałka 1:50

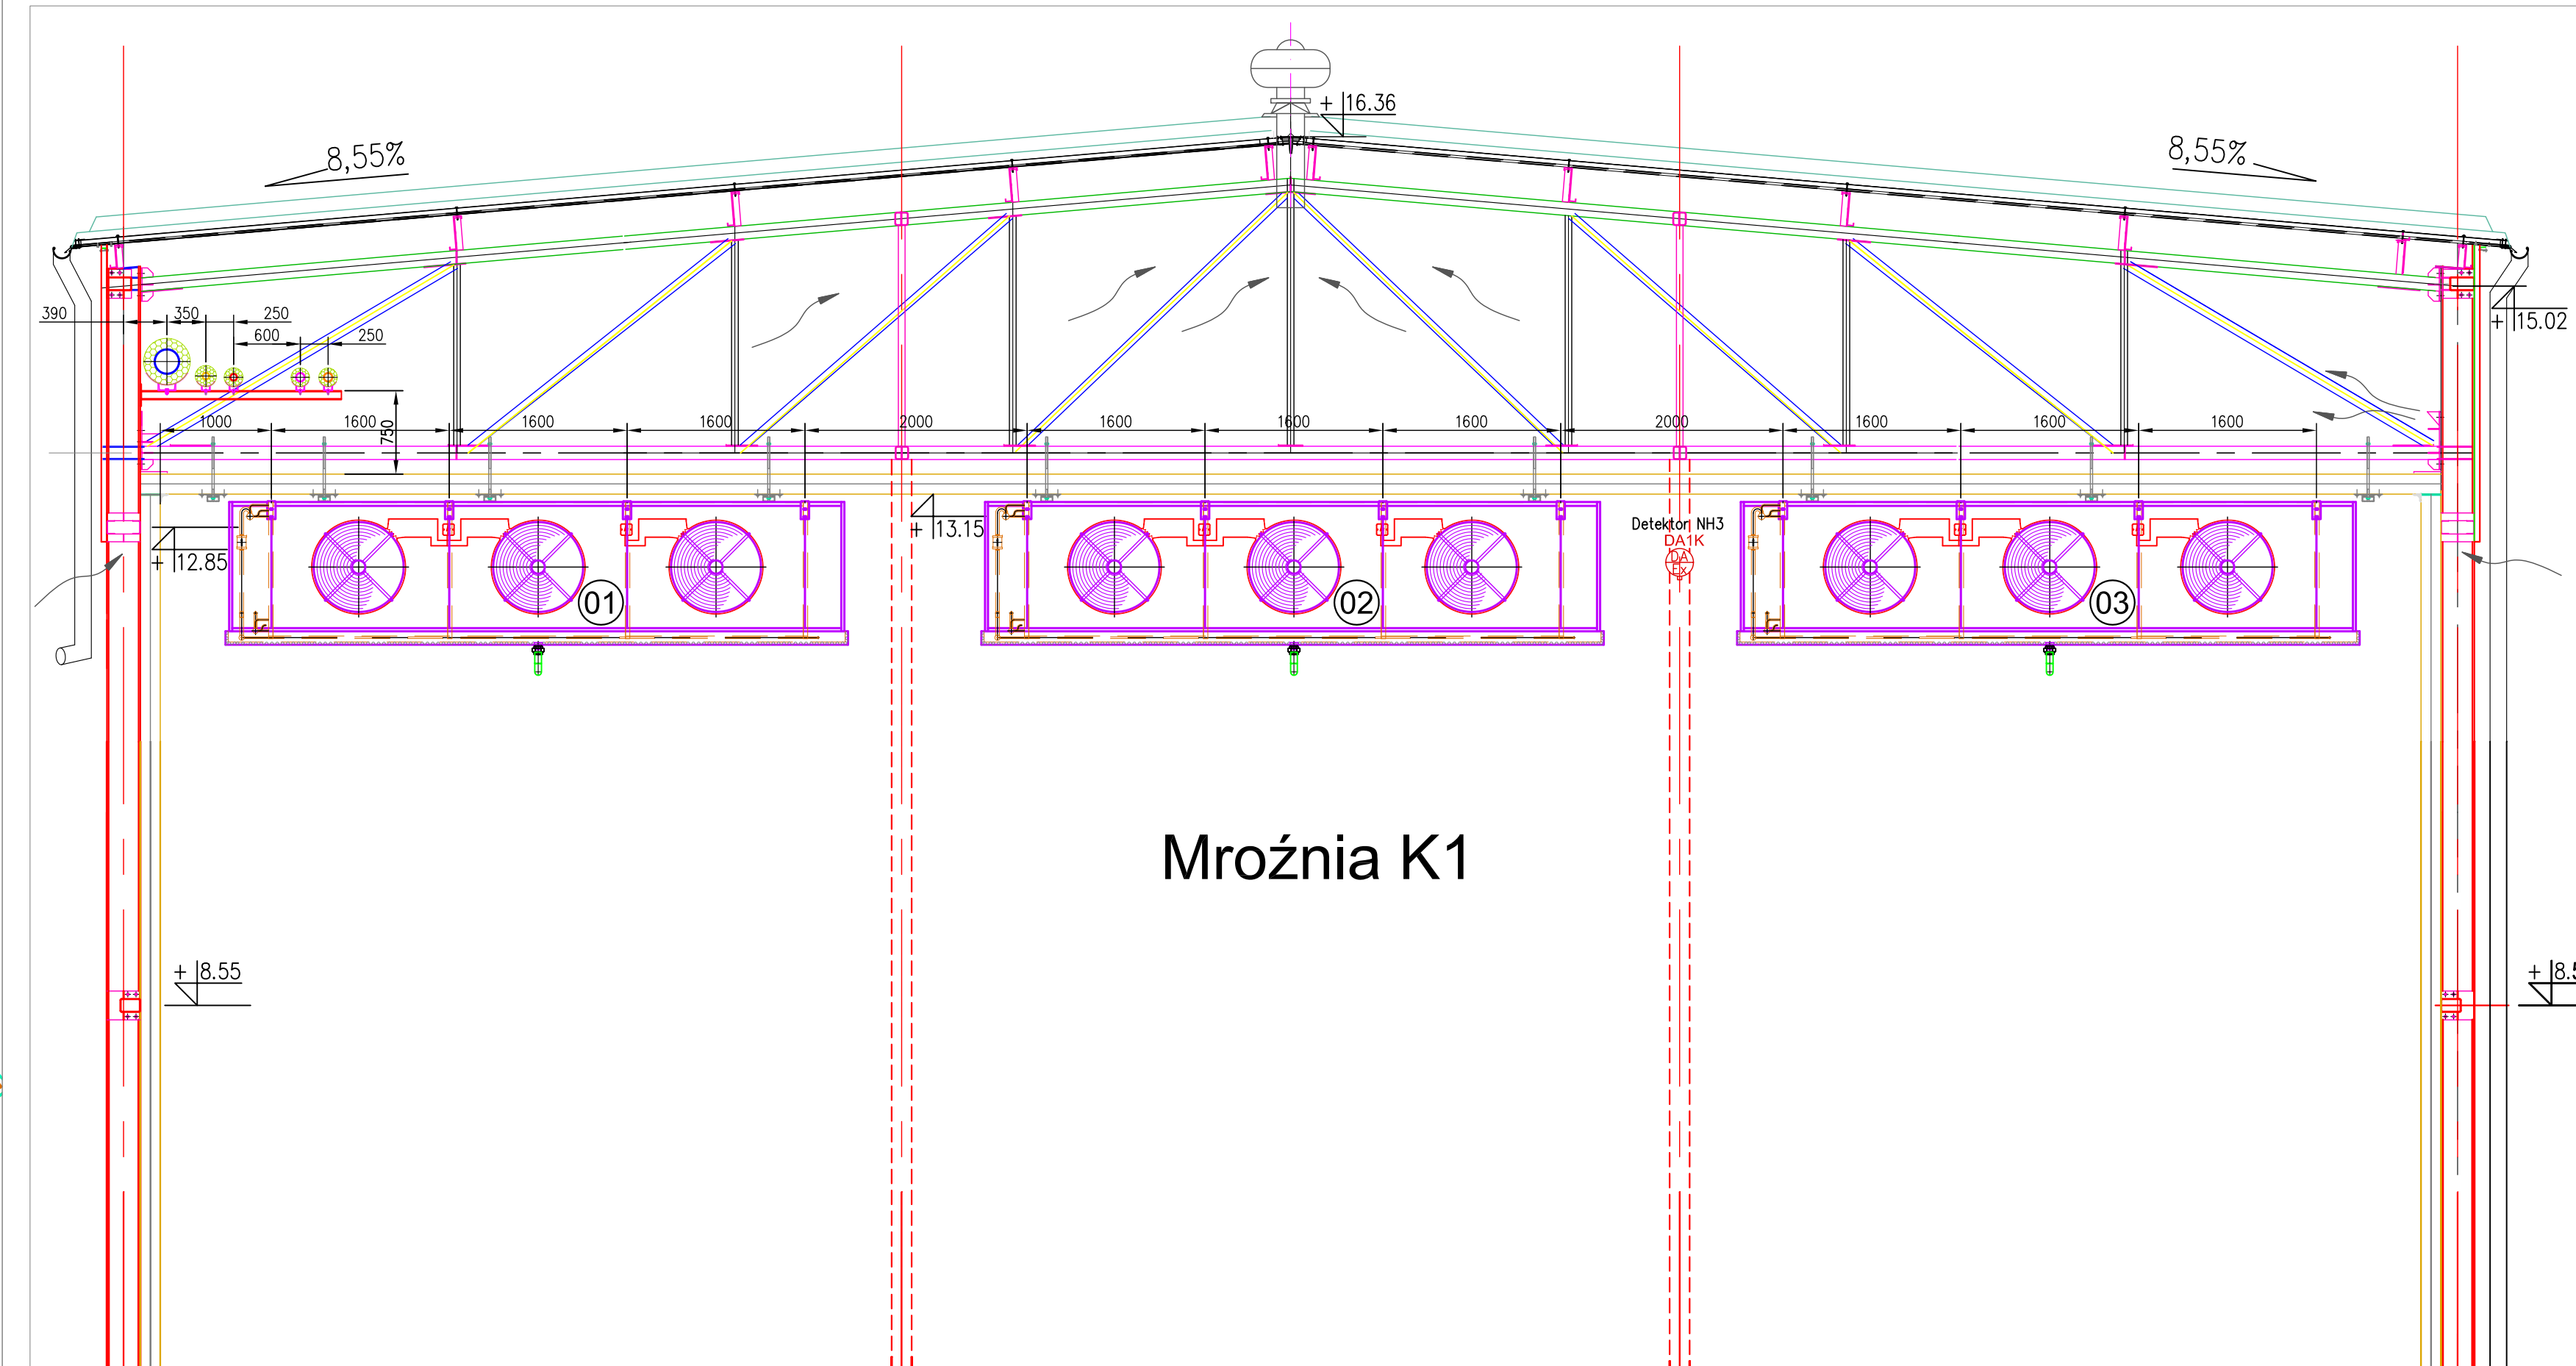

PRZEKRÓJ F - F. KORYTARZ SPEDYCYJNY P1. PLAN LOKALIZACJI INSTALACJI CHŁODNICZEJ.
Podziałka 1:50



WYKAZ CHŁODNIC POWIETRZA	
01	K1CP1 Podłagowe-przyściennych chłodnic powietrza zastąpiła pompowa ADH (080.30/310-180/8P E, Q=44,4kW, To=-3,2°C, Prod.: Götter)
02	K1CP2 Podłagowe-przyściennych chłodnic powietrza zastąpiła pompowa ADH (080.30/310-180/8P E, Q=44,4kW, To=-3,2°C, Prod.: Götter)
03	K1CP3 Podłagowe-przyściennych chłodnic powietrza zastąpiła pompowa ADH (080.30/310-180/8P E, Q=44,4kW, To=-3,2°C, Prod.: Götter)
04	K2CP1 Podłagowe-przyściennych chłodnic powietrza zastąpiła pompowa ADH (07.35/730-180/8P E, Q=44,4kW, To=-3,2°C, Prod.: Götter)
05	P1CP1 Podłagowe, dwustronne chłodnic powietrza zastąpiła pompowa, w. ADH 051C/310/18P, Q=44,4kW, To = -2,0°C, Prod.: Götter
06	

Projektant Zbigniew Zapasiek		Projektant Błażej Mika	
Adres: ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 52/70, 02-797 Warszawa		Adres: ul. Politechniki 10, 22-600 Tomaszów Lubelski	
Tel. +48 604 544 652, e-mail: zzapasiek@op.pl		Tel. +48 601 530 052, Fax: +48 14 661 07 20, e-mail: b@mika.onet.pl	
Nazwa Projektu: BUDOWA BUDYNKU Z POMIĘSZCZENIAMI TECHNICZNYMI W CELU WYMIANY INSTALACJI FREGONOWEJ NA AMONIAKALNĄ, POMOCNICZYMI BIUROWYMI I SOCJALNYMI I POKOJAMI NOCLEGOYMI ORAZ INSTALACJI AMONIAKALNEJ		Technologia Chłodnicza	
Inwestor: „Leszek i Agata” Sp. z o.o.		Forma: A1	
Adres: ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 52/70, 02-797 Warszawa		Podziałka: 1:100	
Opracował: mgr inż. Jacek Mika		Projekt BUDOWLANY	
Projektował: inż. Maciej Lukaszewski		2	
Sprawdził: inż. Zbigniew Zapasiek		Aktualizacja: 1	
Załącznik: Nazwa rysunku: Mroźnia K1, Komora Szokowa K2, Korytarz P1. Plan Instalacji Chłodniczej		Rev: 0	